
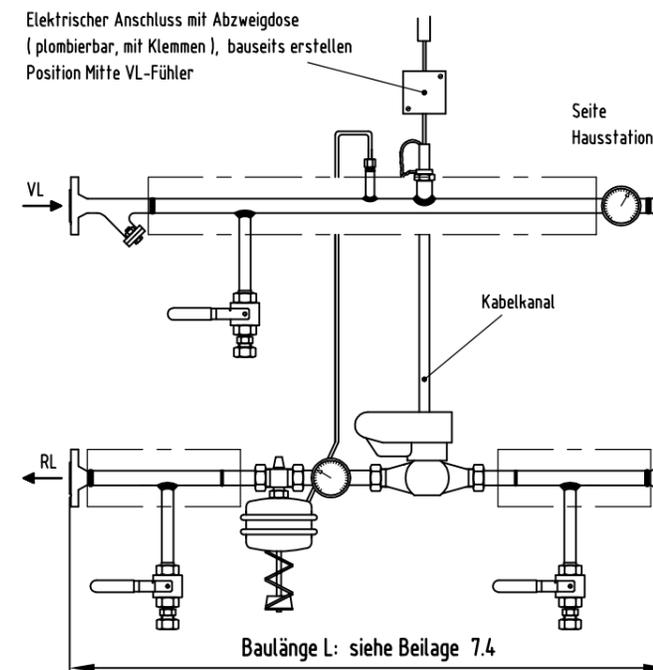


- × Zuleitung Wärmezähler ab gleicher Elektro-Gruppe wie Hauszentrale.
- × Jede elektr. Schnittstelle muss plombierbar sein.

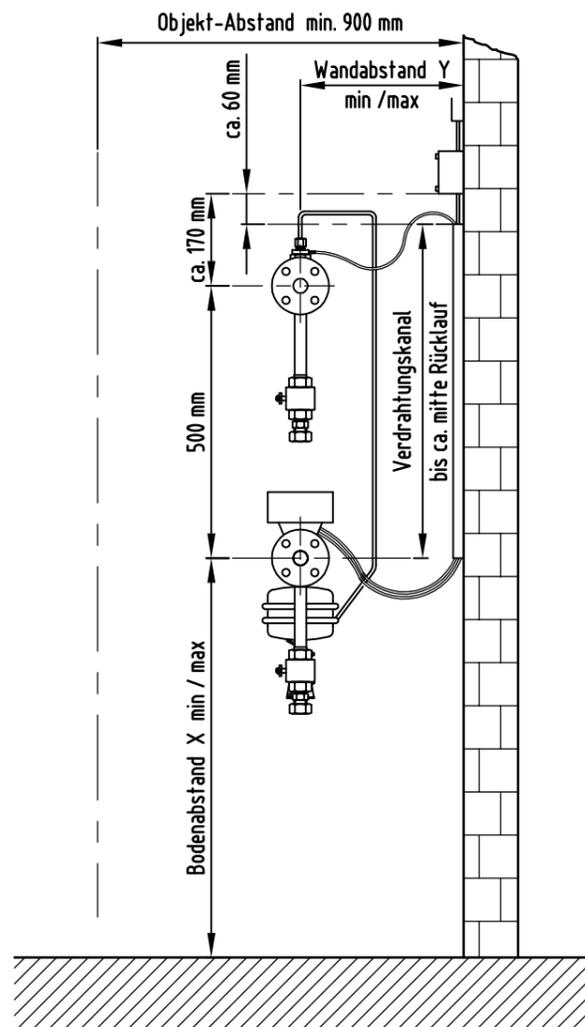

WÜST	Bodenabstand X (mm)		Wandabstand Y (mm)		Baulänge (mm) L	Max. FW - Durchfluss (Liter/h)
	min.	max.	min.	max.		
DN 20 kurz	600	1200	200	330	700	626
DN 20	600	1200	200	330	1100	626
DN 25	600	1200	200	330	1100	1159
DN 32	900	1200	250	330	1100	2787
DN 40	900	1200	250	330	1500	4084
DN 50	900	1200	300	330	1600	7983
DN 65	900	1200	300	330	1800	15500

Aenderung	Rev.Stand	Aend.Nr.	Erstellt	Geprüft	Freigegeben												
Beschreibung																	
Zust.Stelle: REFUNA		Status: FR /		Entstand aus:													
Massbild				Ersatz für:													
<h2 style="text-align: center;">Wärmeübergabestation</h2> <h3 style="text-align: center;">Einbaumasse und elektrische Anspeisung</h3>																	
						<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  <p>AutoCAD</p> </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Erstausgabe</th> <th>Datum</th> <th>PKZ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erstellt</td> <td>11.07.2005</td> <td>rzu</td> </tr> <tr> <td>Geprüft</td> <td>13.07.2005</td> <td>RB</td> </tr> <tr> <td>Freigegeben</td> <td>14.07.2005</td> <td>MG</td> </tr> </tbody> </table> </div>						Erstausgabe	Datum	PKZ	Erstellt	11.07.2005	rzu
Erstausgabe	Datum	PKZ															
Erstellt	11.07.2005	rzu															
Geprüft	13.07.2005	RB															
Freigegeben	14.07.2005	MG															
Massstab --																	
Fremdplan Fa.:																	
Nr.:																	
Blatt Nr.: 1			Anz. Blätter: 1														
<h1 style="color: red; margin: 0;">REFUNA</h1> <p style="margin: 0;">Regionale Fernwärme Unteres Aaretal</p>																	
KKB 357/0306																	